


Abrechnungshilfe der aktuellen BEMA UPT-Positionen

Leistungsinhalt der einzelnen Positionen:



UPT d

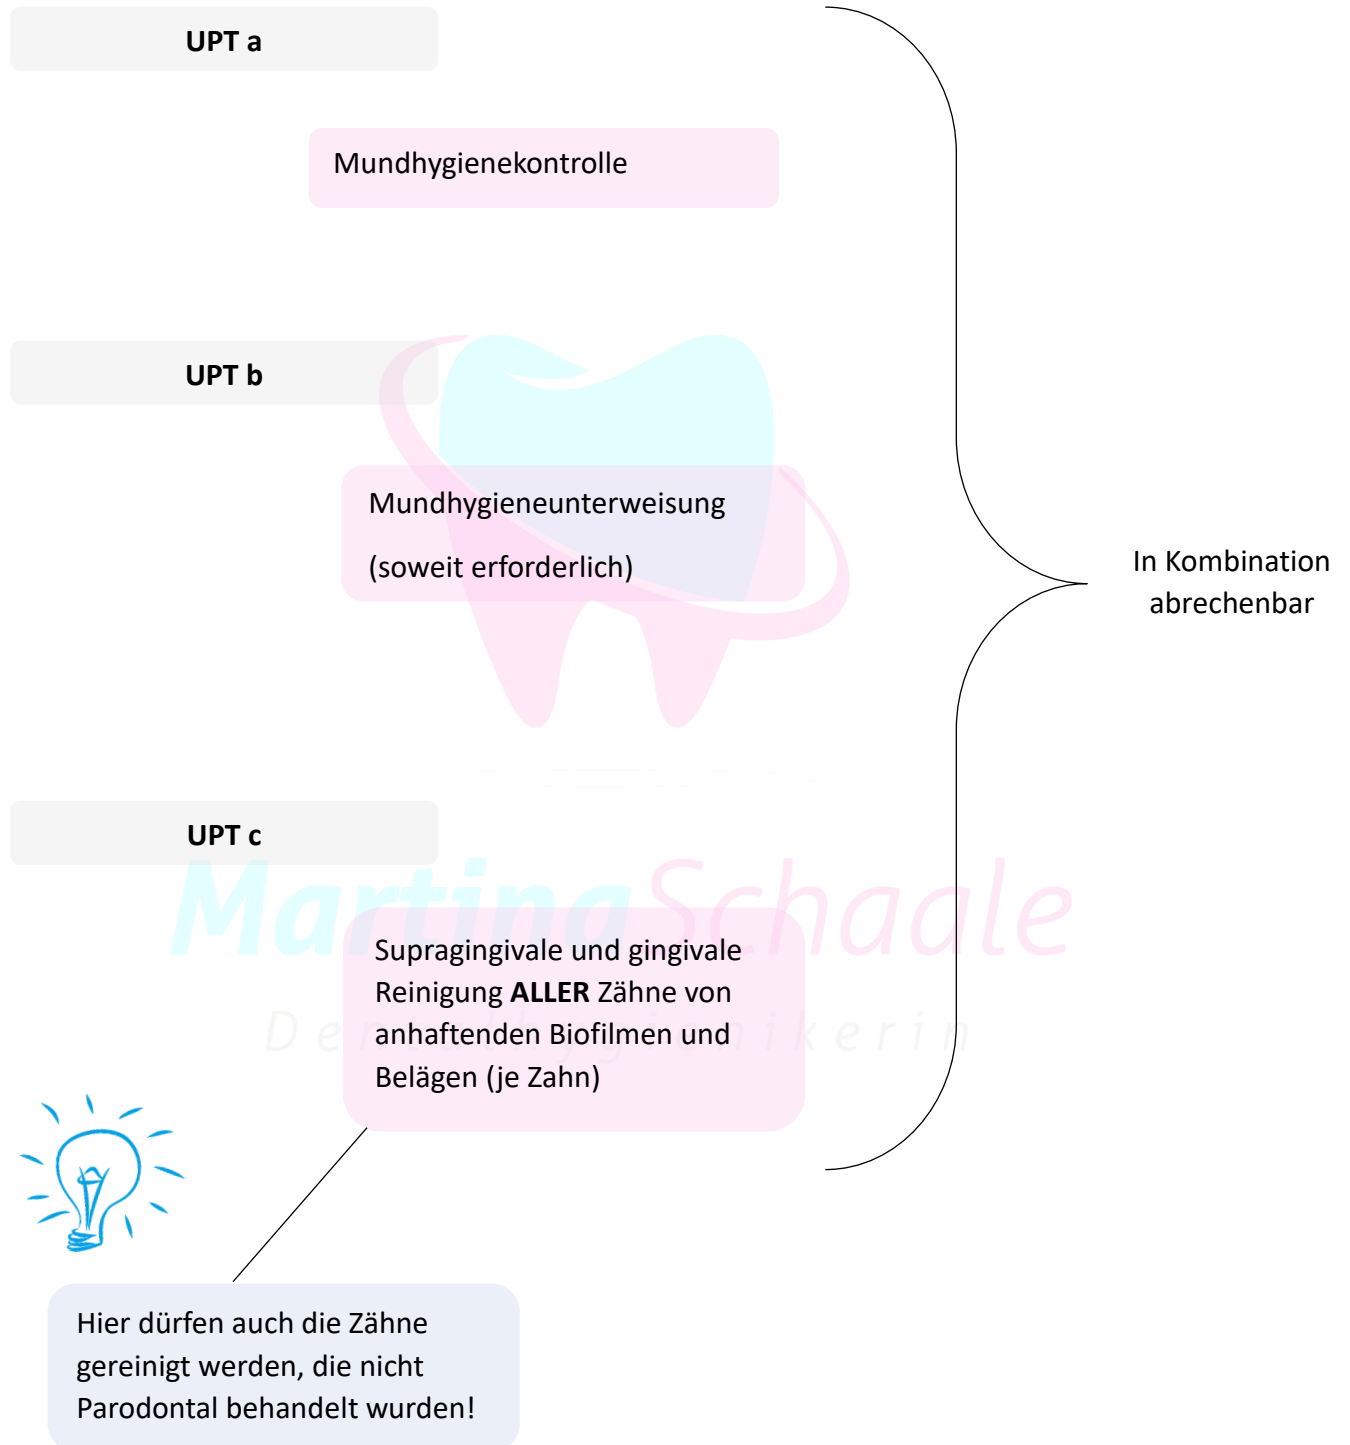

Messung von
**Sondierungstiefen und
Sondierungstiefen**

Bei **Grad A** nicht
abrechenbar

Bei **Grad B** im Rahmen
der **2. und 4. UPT**
Sitzung abrechenbar

Bei **Grad C** im Rahmen
der **2., 3. und 5., 6. UPT**
Sitzung abrechenbar

UPT e

Subgingivale Instrumentierung bei
Sondierungstiefen

≥ 4mm + Sondierungsbluten

oder

≥ 5mm, je einwurzigem Zahn



UPT f

Subgingivale Instrumentierung bei
Sondierungstiefen

≥ 4mm + Sondierungsbluten

oder

≥ 5mm, je mehrwurzigem Zahn

Gemeint sind die Resttaschen,
die nach der **BEV a** oder **BEV b**
oder nach der Messung der
UPT d oder **UPT g** noch
vorhanden sind

UPT g

Erneute Untersuchung des Parodontalzustands

Klinische Dokumentation umfasst:

Sondierungstiefen +
Sondierungsbluten

Zahnlockerung

Furkationsbefall

Röntgenologischer
Knochenabbau +
Knochenabbau/Alter-Index

Röntgenologischer
Knochenabbau +
Knochenabbau/Alter-Index




Hierfür werden die bereits erstellten Röntgenbilder herangezogen, insofern während der PA-Therapie keine neuen Röntgenbilder erstellt wurden

Die UPT g ist ab dem Beginn des 2. Kalenderjahres abzurechnen

Abrechnungsbeispiel Grad C

Werden die Positionen UPT d oder UPT g durchgeführt, richtet sich die Anzahl der subgingival zu reinigenden Zähne unter der Position UPT e und UPT f, nach der letzten Messung

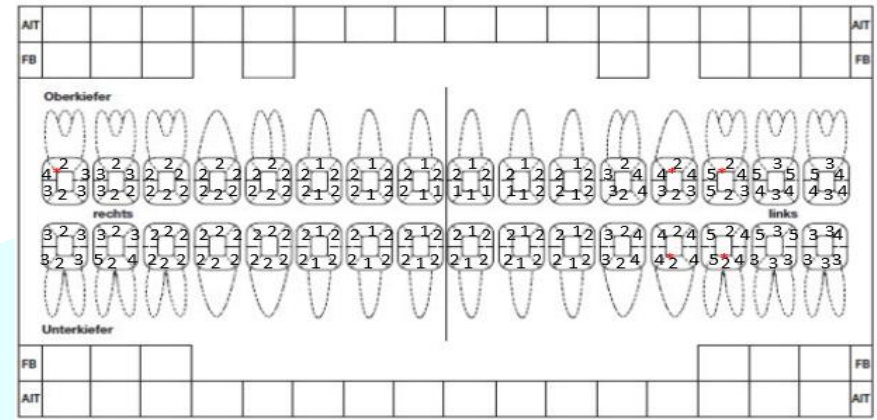

Blutungen werden mit einem Sternchen direkt hinter der Sondierungstiefe gekennzeichnet

1. Kalenderjahr

2. Kalenderjahr

Mind. 3 Monate

Mind. von 3 Monate

Mind. von 3 Monate

Mind. von 3 Monaten

Mind. von 3 Monaten

BEV nach Beendigung der AIT
+
1. UPT a, UPT b, UPT c
+
2 x UPT e
7 x UPT f

2. UPT a, UPT b, UPT c
+
UPT e
UPT f
(Anzahl abhängig von der Messung)
+
UPT d

3. UPT a, UPT b, UPT c
+
UPT e
UPT f
(Anzahl abhängig von der Messung)
+
UPT d

4. UPT a, UPT b, UPT c
+
UPT e
UPT f
(Anzahl abhängig von der Messung)
+
UPT g (2. Kalenderjahr)

5. UPT a, UPT b, UPT c
+
UPT e
UPT f
(Anzahl abhängig von der Messung)
+
UPT d

6. UPT a, UPT b, UPT c
+
UPT e
UPT f
(Anzahl abhängig von der Messung)
+
UPT d

Verlängerung von 6 Monaten möglich